
















# Rychnov u Jablonce nad Nisou

## LEGENDA:

-  stávající podpěrný bod
-  stávající vrchní vedení NN
-  zemní kabely NN ČEZ
-  zemní kabely NN - cizí
-  zemní kabely NN - VO TSML
-  vodovodní řad
-  kanalizační řad
-  plynovodní řad NTL a STL
-  telekomunikační kabely O2
-  telekomunikační kabely ČEZ
-  telekomunikační kabely UPC
-  nový zemní kabel NN
-  rozpojovací skříň - nová
-  domovní skříň nebo pilíř - nová
-  uzemnění

**TS JN\_0781 Rychnov  
požární zbrojnice**

**AYKY 3x120+70mm**


TS JN\_0781 l=187m SV101 (R127) 1148  
It=138m


Trasa kabelového vedení NN l = 138m  
AYKY 3x120+70mm l = 187m

**3+PEN/AC 50Hz, 400/230V TN-C**

Třída zeminy - IV  
Prostory - nebezpečné (typ VI)  
Ochrana před nebezpečným dotykem dle PNE 33 0000-1:  
- základní ochrana: polohou, krytím a dvojitou izolací  
- ochrana připoruše: v síti TN-C automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji (strana NN)

**POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE VYTÝČÍ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ**

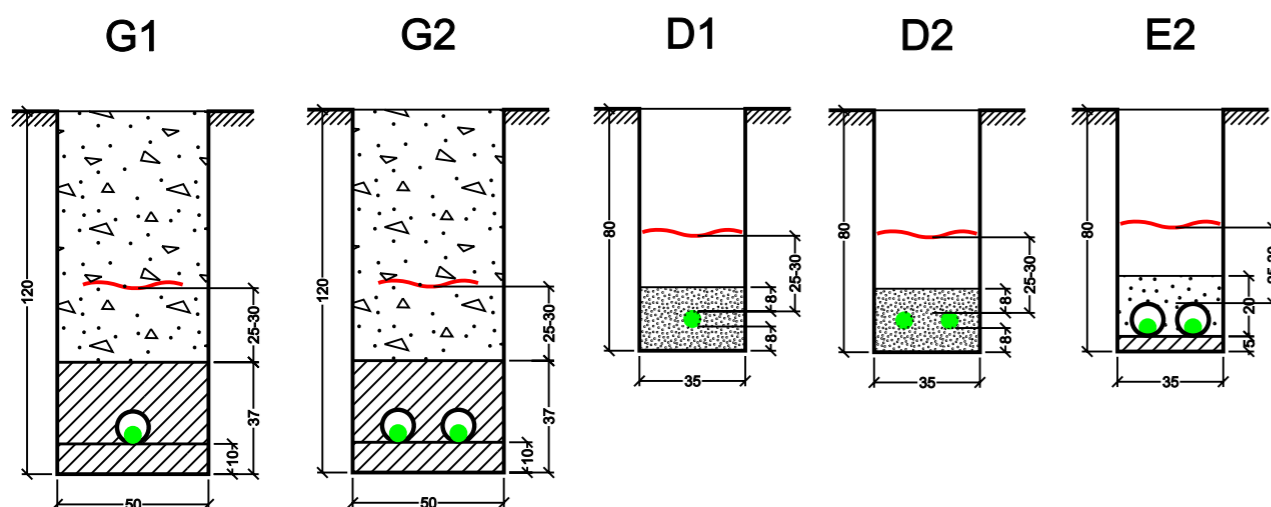

|  |                  |  |                    |   |               |
|--|------------------|--|--------------------|---|---------------|
| Měřítko:<br><b>1:500</b>   | Odp. projektant: | Škapa Jiří   | Autorizoval:       | ing. Havlas Petr  | Změny, pozn.: |
|  | Zpracoval:       | Škapa Jiří   | Provoz. záměr:     |   |               |
|  | Datum:           | 1/2015   | Č. stavby invest.: | IE-12-4001611   |               |
|  | Stupeň:          | prováděcí  | Formát:            |   |               |
| <br><b>ENPRO Energo s.r.o.</b><br>Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí<br>Pracoviště Liberec |                  | Název stavby / objektu:  |                    | Investor:   |               |
|  |                  | <b>JN, Rychnov (Požárnická) - úprava vedení NN</b>                           |                    | ČEZ Distribuce a.s.<br>Teplická 874/8<br>405 02 Děčín IV - Podmokly |               |
|  |                  | Název výkresu:   |                    | Č. výkr.:   |               |
|  |                  | <b>JN, Rychnov (Požárnická) - úprava vedení NN</b><br><b>SO1 - kabely NN</b> |                    | <b>1.</b>   |               |